

Số: 782/TM-TTYT

Đông Triều, ngày 17 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Lần 2)

Về việc: Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ (12 tháng) trong Trung tâm y tế Đông Triều.

Kính gửi: Các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều có nhu cầu: Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ (12 tháng) trong Trung tâm y tế Đông Triều.

(chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Kính mời các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ như trên cung cấp thông tin và báo giá như sau:

I. Nội dung hàng hoá yêu cầu báo giá (chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).

II. Thông tin yêu cầu

1. Hồ sơ báo giá: 01 bộ, gồm:

- Báo giá (mẫu theo phụ lục đính kèm): 01 bộ, bản giấy có ký tên, đóng dấu đỏ (không chấp nhận bản đóng dấu treo), ghi đầy đủ thông tin:

+ Tên và địa chỉ của đơn vị báo giá; số điện thoại liên hệ, mã số thuế; địa chỉ Email;

+ Giá cụ thể của từng danh mục trong báo giá, giá cung cấp dịch vụ đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chụp);

- Hợp đồng tương tự/Hoá đơn bán hàng/Quyết định trúng thầu (nếu có).

2. Thời gian nhận báo giá:

Từ ngày 17/10/2025 đến 16h30' ngày 24/10/2025.

Các báo giá gửi sau thời gian trên sẽ không được tiếp nhận.

3. Địa chỉ nhận báo giá:

- Báo giá bằng văn bản, gửi về Hội đồng mua sắm, sửa chữa Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều. Địa chỉ: Phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Email: hoidongmuasamttytdt@gmail.com; Điện thoại: 0203.3870.061.

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6).

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện/chuyển phát: Được tính theo dấu của Bưu điện/đơn vị chuyển phát.

Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

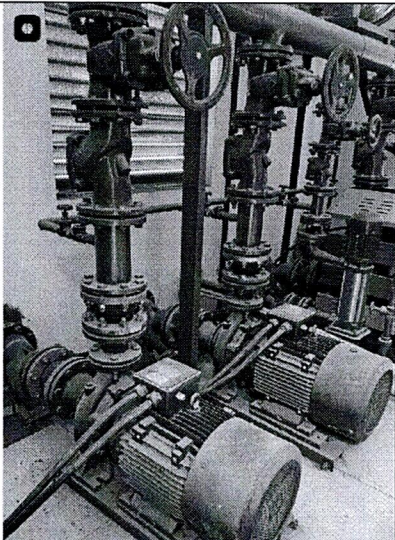
- Như kính gửi;
- Phòng KH-NV (để đăng tải);
- Lưu VT.

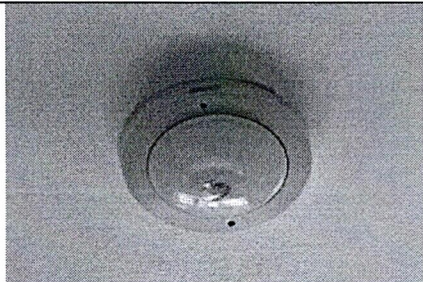
**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

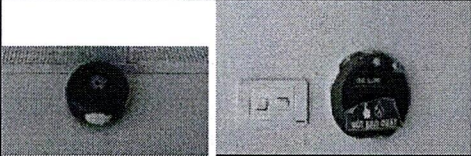



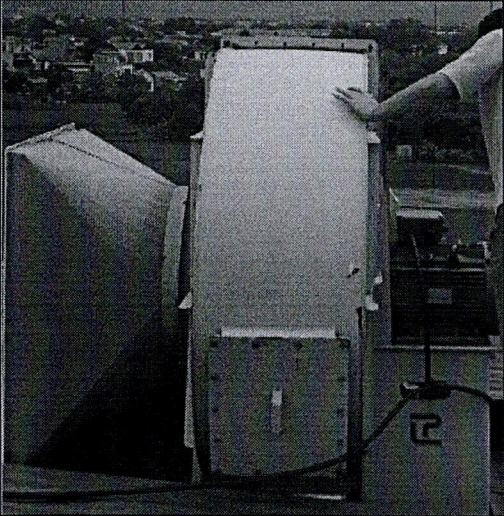
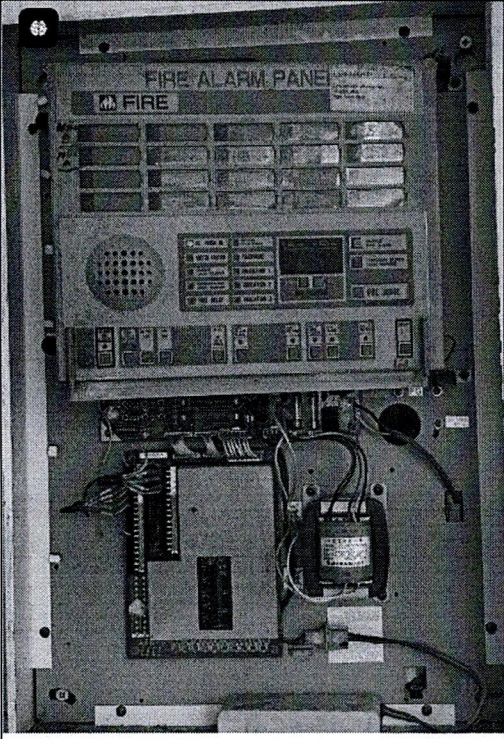
Nguyễn Văn Trường

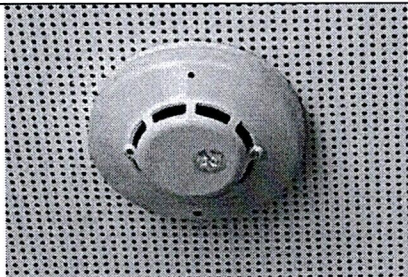
Phụ lục
 //(Kèm theo Thư mời chào giá số 782/TM-TTYT ngày 17/10/2025 của
 Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều)

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Thông số kỹ thuật, quy cách, chất liệu, kích thước...	ĐVT	Số lượng	
1	Bảo dưỡng bơm chữa cháy 30 kw	Kiểm tra, bảo dưỡng: 1. Vệ sinh sạch sẽ bơm chữa cháy 2. Kiểm tra tủ điện, đo cách điện 3. kiểm tra đường ống trở bơm và trở bơm cứu hỏa 4. kiểm tra vòng bi, tổng thể máy bơm 30kw 5. Kiểm tra và xác lập số liệu	cái	02	
2	Bảo dưỡng bơm dự phòng 7,5 kw	Kiểm tra, bảo dưỡng: 1. Vệ sinh sạch sẽ bơm chữa cháy 2. Kiểm tra tủ điện, đo cách điện 3. kiểm tra đường ống trở bơm và trở bơm cứu hỏa 4. kiểm tra vòng bi, tổng thể bơm 7,5kw 5. Kiểm tra và xác lập số liệu	cái	01	

3	Bảo dưỡng bơm dầu diezen 30kw	Kiểm tra, kiểm tra sạc ac quy, tổng thể bơm: 1. Thay dầu nhớt 2. Thay lọc dầu, lọc nhớt 3. Chạy máy bơm để kiểm tra thực tế, đảm bảo hệ thống chạy tự động thực hiện việc giám sát liên tục và tự động 24/24 4. Thay thế nước làm mát cho máy bơm cứu hoả 5. Kiểm tra độ kín của các chân zoong mỗi nước đặc biệt là dầu bôi trơn cho động cơ 6. Kiểm tra tủ điện, bộ sạc ac quy, ac quy lưu điện, đề nổ tự động và bằng chìa khóa... 7. Chạy thử và xác lập số liệu	Bộ	01	
4	Kiểm tra, bảo dưỡng họng nước trong nhà, và trụ nước ngoài trời	Kiểm tra, bảo dưỡng, các gioăng cao su, tay van: 1. Tra dầu, mỡ bôi trơn các tay van 2. Thay thế gioăng cao su, kiểm tra độ kín của họng 3. Bật bơm chạy thử áp lực của vòi phun chữa cháy ngoài trời, và trong nhà. 4. Ngâm áp lực, theo dõi trong 24 tiếng, kiểm tra điểm rò rỉ gây tụt áp, báo cáo lập số liệu sửa chữa.	cái	33	 
5	Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo cháy nhiệt	Kiểm tra, vệ sinh: 1. Đo thông mạch, thử tín hiệu 2. Kiểm tra độ tin cậy của kênh thông tin, kiểm tra vị trí các cầu đấu bên trong tủ, xiết vặn chặt lại vị trí đấu nối. 3. Kiểm tra test thử, xác lập số liệu	cái	171	

6	Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo khói	Kiểm tra, vệ sinh: 1. Đo thông mạch, thử tín hiệu 2. Kiểm tra độ tin cậy của kênh thông tin, kiểm tra vị trí các cầu đầu bên trong tủ, xiết vặn chặt lại vị trí đầu nối. 3. Kiểm tra test thử, xác lập số liệu	cái	243	
7	Kiểm tra, bảo dưỡng nút báo cháy khẩn cấp	Kiểm tra, vệ sinh, thử tín hiệu nút báo cháy. 1. Tháo đầu báo để kiểm tra vệ sinh, hút bụi bẩn 2. Lắp lại đầu báo 3. Kiểm tra test thử, xác lập số liệu	cái	39	
8	Kiểm tra, bảo dưỡng đèn báo sự cố cửa các phòng	Kiểm tra, thử tình trạng đèn: 1. Kiểm tra, vệ sinh, Test thử đèn 2. Kiểm tra pin của đèn xem còn lưu được điện không 3. Kiểm tra nguồn điện 220V cấp cho đèn	cái	244	
9	Kiểm tra, bảo dưỡng Đèn EXIT	Kiểm tra, thử tình trạng đèn: 1. Kiểm tra, vệ sinh, Test thử đèn 2. Kiểm tra pin của đèn xem còn lưu được điện không 3. Kiểm tra nguồn điện 220V cấp cho đèn 4. Test kiểm tra và xác lập số liệu	cái	44	
10	Kiểm tra, bảo dưỡng Đèn chiếu sáng sự cố	Kiểm tra, thử tình trạng đèn: 1. Kiểm tra, vệ sinh, Test thử đèn 2. Kiểm tra pin của đèn xem còn lưu được điện không 3. Kiểm tra nguồn điện 220V cấp cho đèn 4. Kiểm tra test thử, xác lập số liệu	cái	83	

11	Kiểm tra, bảo dưỡng Quạt ly tâm 40.000m ³ /h	Kiểm tra, vệ sinh: 1 Bảo dưỡng quạt ly tâm 2 Kiểm tra tủ điện, vòng bi, đo cách điện 3 Kiểm tra các bulong, vít hộp tôn thông gió 05 tầng, đánh rỉ, sơn các vị trí han 4. Kiểm tra và xác lập số liệu	cái	02	
12	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ báo cháy 20 kênh HOCHIKI	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh các cổng tín hiệu, tủ báo cháy 20 kênh HOCHIKI: - Kiểm tra sơ bộ bên trong và ngoài tủ xem có sự cố lạ không, lập tức khắc phục - Kiểm tra các nút điều khiển trên tủ + đèn báo cháy các tầng xem có trạng thái lạ không - Kiểm tra bình ắc quy cung nguồn cho tủ điều khiển điện áp bình có đủ không, các điểm tiếp xúc có tốt không, tình trạng rò rỉ của bình - Kiểm tra các đầu báo cháy, báo khói ở các tầng xem có ở trạng thái bình thường không (các đèn báo nguồn có nhấp nháy đều không) - Chạy thử còi báo động chuông cứu hỏa: Tạo khói ở quanh các đầu báo để test xem còi báo động có hoạt động tốt không và kiểm tra các đèn báo cháy trên tủ điều khiển trung tâm Quy trình bảo dưỡng: 1. Kiểm tra bên trong và bên ngoài tủ, sao lưu cấu hình lắp đặt	bộ	01	

		2. Kiểm tra cáp tín hiệu toàn bộ hệ thống, dùng đồng hồ đo. 3. Kiểm tra bộ nạp ắc quy dùng đồng hồ đo. 4. Kiểm tra dung lượng ắc quy dùng đồng hồ đo 5. Đo kiểm cách điện và tín hiệu của từng tuyến cáp dùng đồng hồ đo. 6. Vệ sinh các mạch, linh kiện/n điện bên trong tủ 7. kết nối với PC kiểm tra chương trình phần mềm			
13	Cảm biến “báo khói”	Thay mới cảm biến “báo khói” có tem kiểm định, vụ trí hành lang tầng 5 nhà công vụ 1 chiếc, hành lang tầng 4 nhà công vụ 3 chiếc	cái	04	

(Mẫu báo giá)

(Đối với sửa chữa, cung cấp dịch vụ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên nhà cung cấp:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Số điện thoại:
Email:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều

Địa chỉ: Khu Trạo Hà, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ vào Thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày tháng năm 20.... của Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều về việc ...

(Tên nhà cung cấp) xin gửi tới Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều bảng báo giá như sau:

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm tất cả chi phí cho dịch vụ liên quan và thuế phí, lệ phí)(VNĐ)	Thành tiền
1						
2						
.....						
	Tổng					

Bảng chữ:

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...(lưu ý phù hợp với thời gian chào giá tại thư mời của Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều).

- Chúng tôi cam kết:

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 202...

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)